



**SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ
PVC SN 12 DN 200 a 150
V TRAVNATÉM TERÉNU**

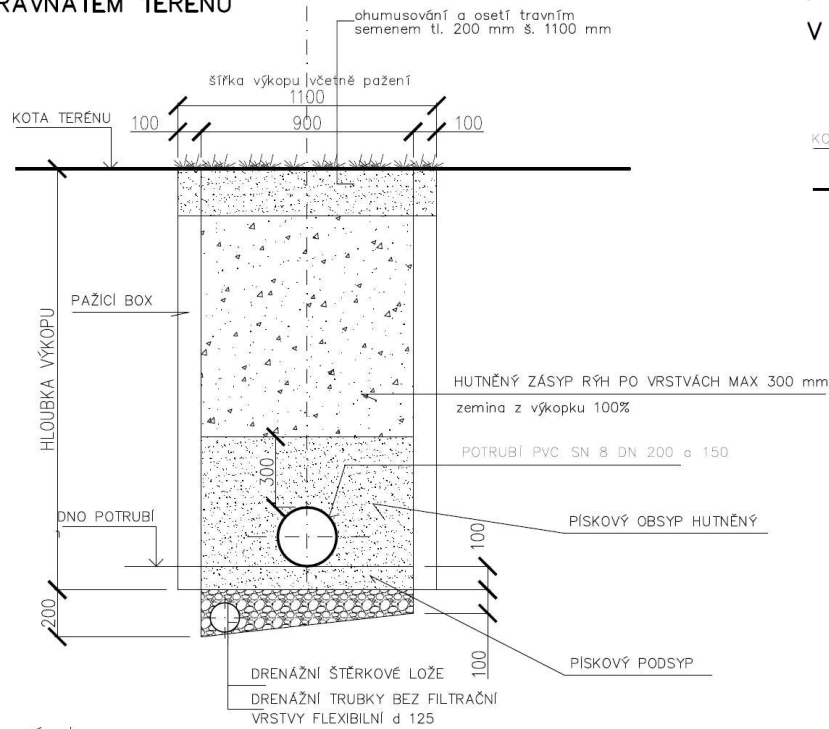

Poznámka:

DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY
V hloubce výkopu uváděné v podélném profilu není započtena hloubka výkopu pro provedení drenážní vrstvy – výkop pro drenáž je započten samostatně.

**SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ
PVC SN 12 DN 200 a 150
V ZÁMKOVÉ DLAŽBĚ**

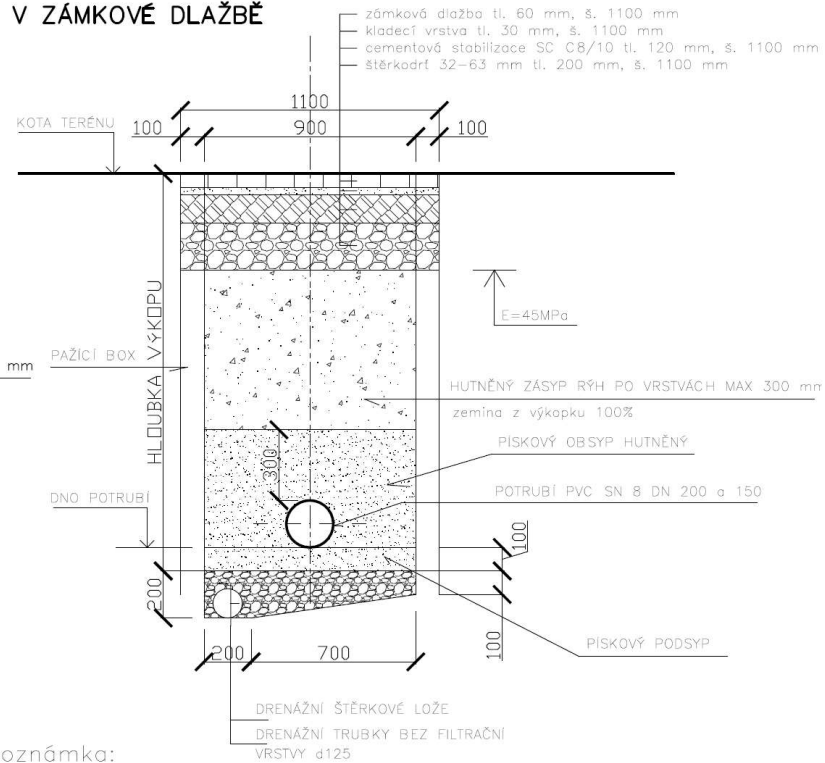

Poznámka:

DRENÁŽ A ŠTĚRKOVÉ LOŽE SE PROVEDE V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola	 MULTIAQUA s.r.o. VEVERKOVA 1343 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 60113111 TEL: +420 498 500 359 DIČ: CZ60113111 WWW.MULTIAQUA.CZ	
Jiří Myslík, DIS.	Jiří Myslík, DIS.	Ing. Lubor Dítě		
Kraj: Pardubický	Obec: Vrbatův Kostelec			
Investor: Obec Vrbatův Kostelec, Vrbatův Kostelec 42, 539 56 Vrbatův Kostelec				
Kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec kanalizační přípojky Vzorové uložení potrubí			Stupeň	DÚŘ
			Datum	červen 2019
			Zakázkové číslo	M19/006
			Formát	6 x A4
			Měřítko:	Číslo přílohy: 1:20 D.2
			Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové	